

# PLAN LOCAL D'URBANISME

## PIECE N°5.2 | RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)


Document arrêté par le Conseil Municipal en date du 16 mars 2022  
Document approuvé par le Conseil Municipal en date du 23 mars 2023



**altereo**  
éveilleurs d'intelligences environnementales®

**Agence Urbanisme, Ville et Territoire**  
**Antenne Sud-Ouest**

26 Chemin de Fondeyre  
31200 TOULOUSE  
Tél : 05-61-73-70-50  
E-mail : [toulouse@altereo.fr](mailto:toulouse@altereo.fr)

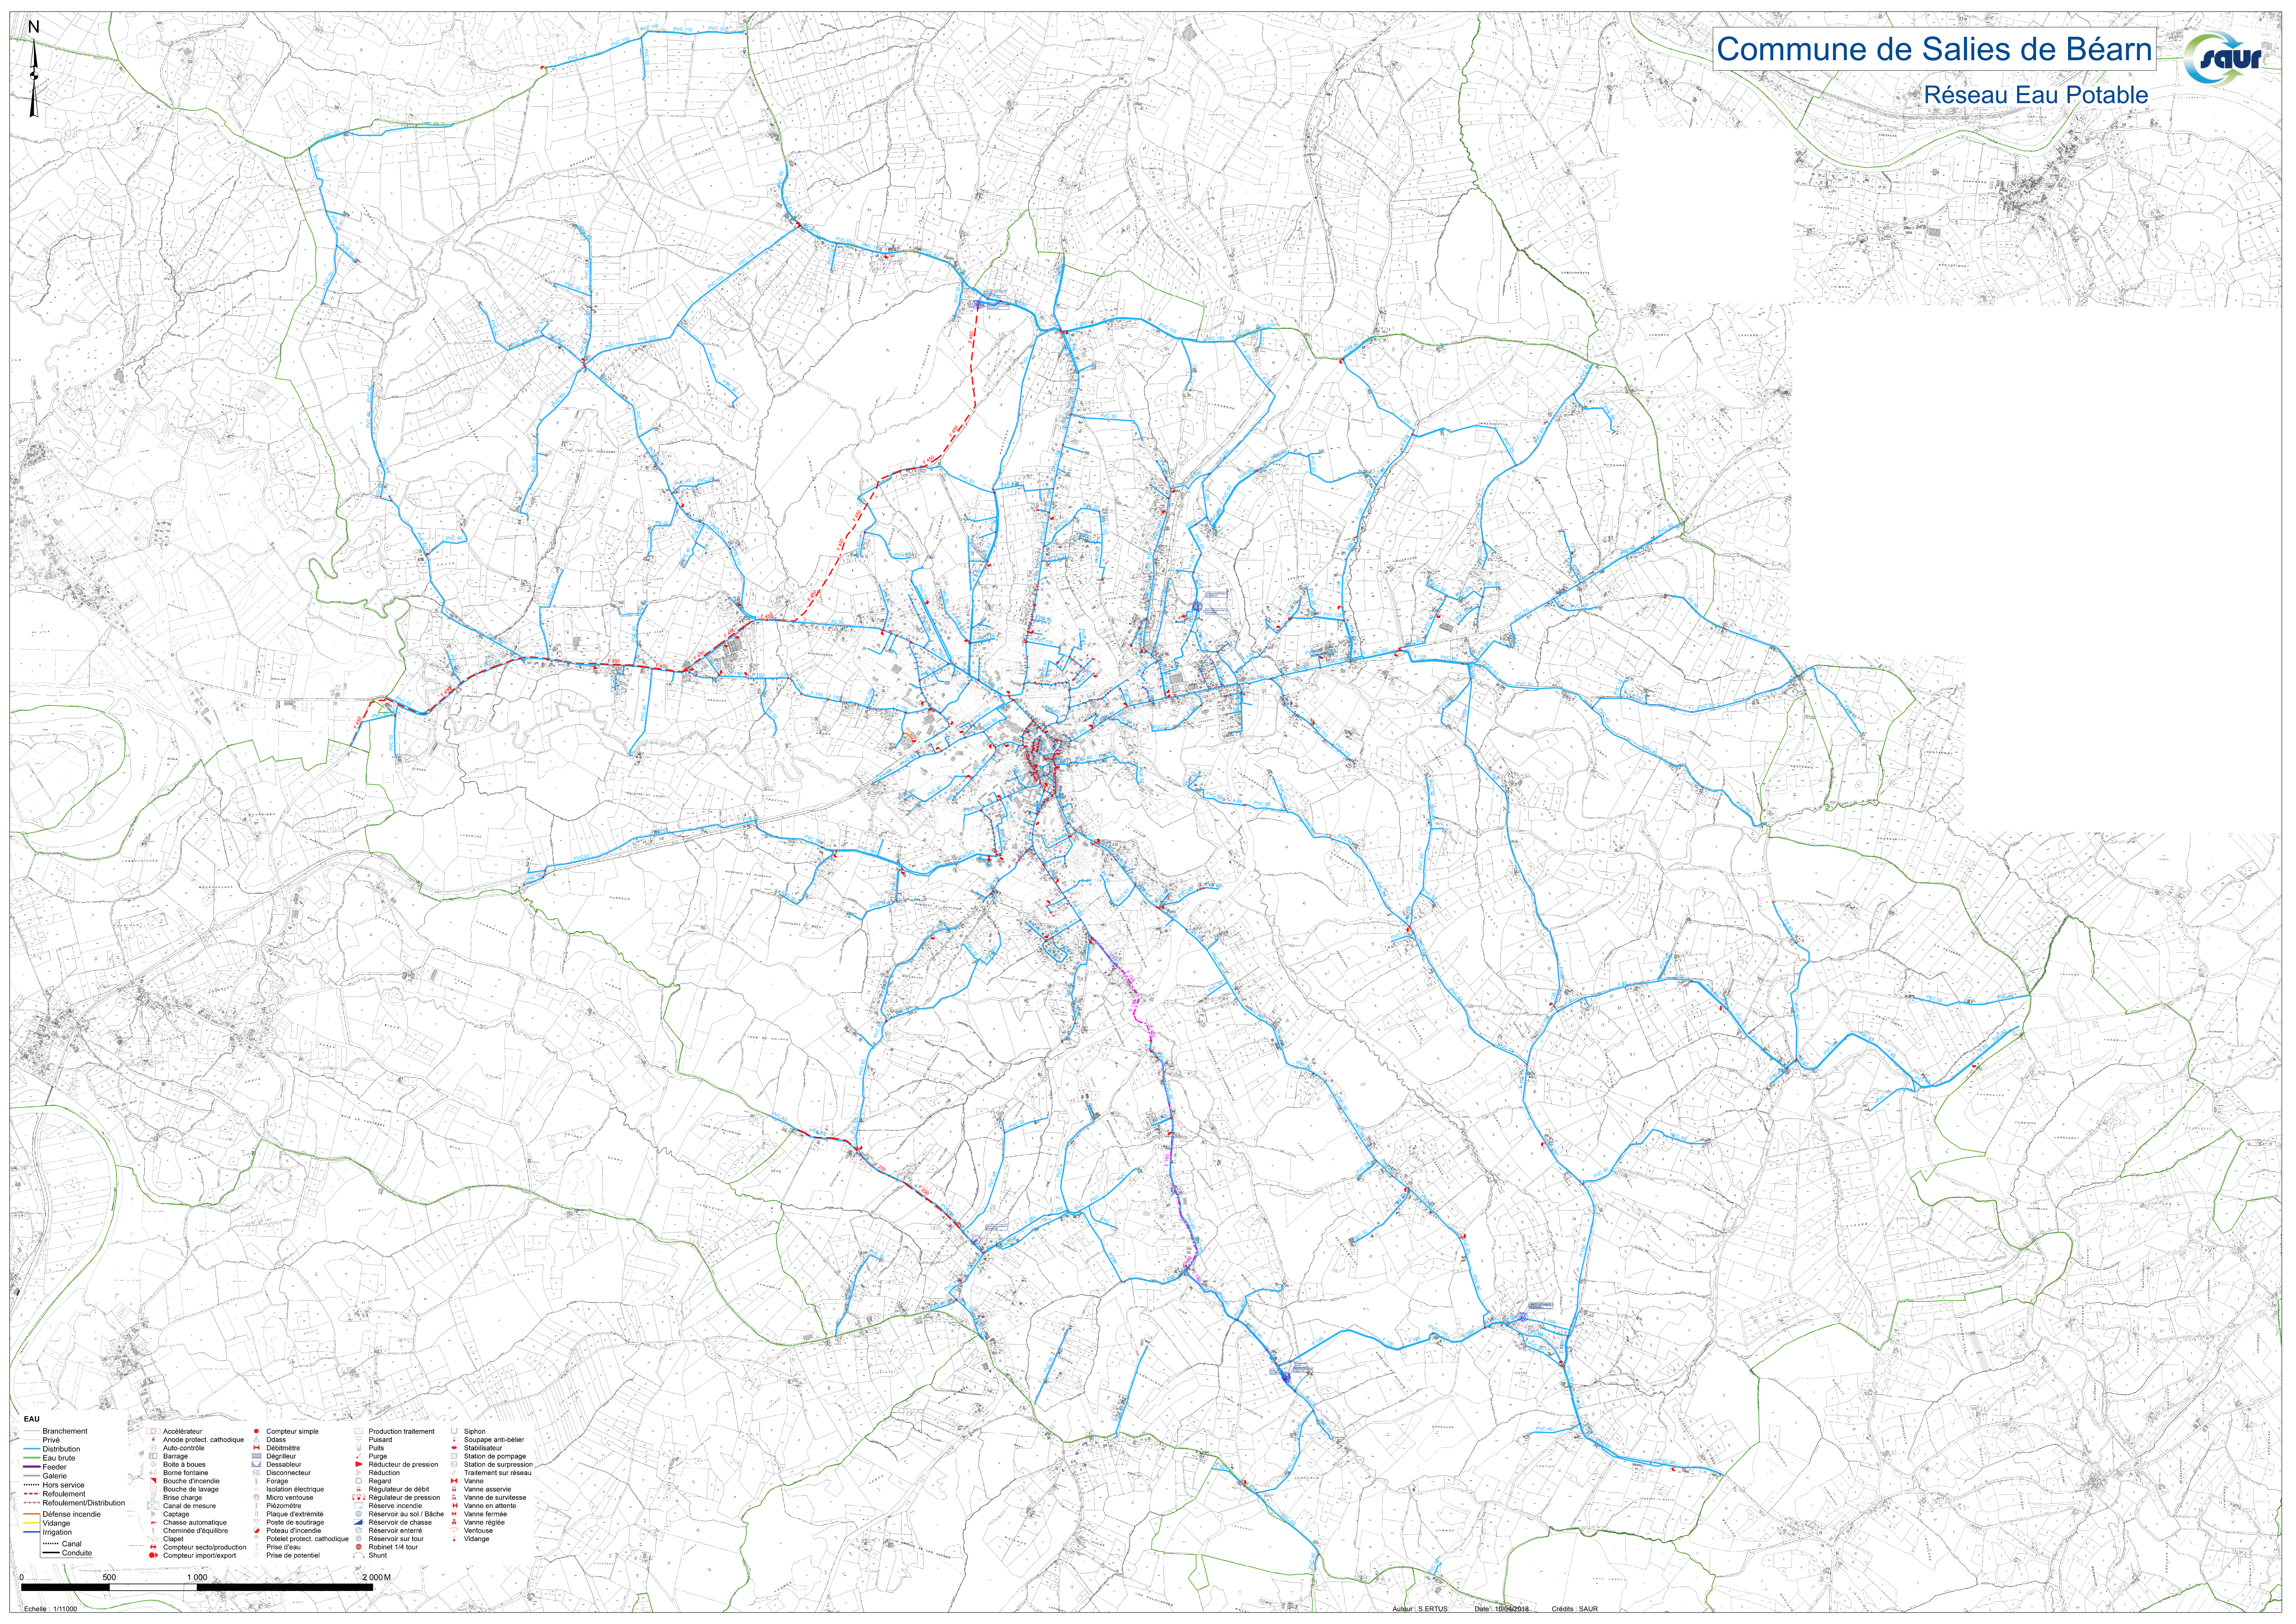

EAU

- Branchement Privé
- Distribution
- Eau brute
- Feeder
- Galerie
- Hors service
- Refoulement
- Refoulement/Distribution
- Défense incendie
- Vidange
- Irrigation
- Canal
- Conduite

- Accélérateur
- Arête protect. cathodique
- Auto-contrôle
- Barrage
- Boîte à bouches
- Borne fontaine
- Bouche d'incendie
- Bouche de lavage
- Brise charge
- Canal de mesure
- Castage
- Chasse automatique
- Cheminée d'équilibre
- Clapet
- Compteur secto/production
- Compteur import/export
- Compteur simple
- Débitmètre
- Dégrieur
- Dissolvateur
- Disjoncteur
- Forage
- Isolation électrique
- Micro ventouse
- Piézomètre
- Pièce d'extrémité
- Pois de soutirage
- Poteau d'incendie
- Potelet protect. cathodique
- Prise d'eau
- Prise de potentiel

- Production traitement
- Puisard
- Puits
- Purge
- Réducteur de pression
- Réduction
- Regard
- Régulateur de débit
- Régulateur de pression
- Reserve incendie
- Risque d'extrémité
- Réservoir de chasse
- Réservoir enterré
- Réservoir sur tour
- Robinet 1/4 tour
- Shunt
- Siphon
- Souape anti-béier
- Stabilisateur
- Station de pompage
- Station de surpression
- Traitement sur réseau
- Vanne
- Vanne asservie
- Vanne de surveillance
- Vanne en attente
- Vanne fermée
- Vanne réglée
- Ventouse
- Vidange

